


Türtyp BS 30 – SD37-K3-RD

Klassifizierungen

Brandschutzklasse	T30
Schallschutz	Rw,p = 37dB (Prüfwert im Labor) Rw,r = 32 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Klimaklasse	Prüfklima c Klasse 2

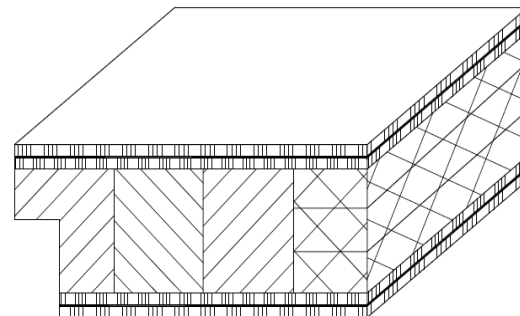

Türblatt

Max. Türblattgröße	Brandschutz	- 2439 x 1170 mm
	Schallschutz	- 2735 x 1235 mm
	Klima	- 2450 x 1110 mm - Klasse 2
	Rauchdicht	- 2439 x 1170 mm

Türblattdicke	ca. 46 mm
Deckplatten	beidseitig 2x 3-mm HDF mit 0,3 mm Alu-Einlage
Türfalz	31,5 x 13 mm
Innenlage	3 x 11 mm stranggepresste Vollspanplatte, FH geklammert
Rahmenholz	vierseitig umlaufend Massivholz Fichte 95 x 33,0 mm
Türblattgewicht	ca. 33 kg/m ²

Brandschutzzulassung

Testbeschreibung	Geprüft nach EN1634-1:2000 Feuerwiderstandprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Zulassungsnummer	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.20-2020

Türen müssen mit Holzumfassungszargen oder ein- oder zweiteilige Stahlumfassungszargen geliefert werden.

Türbeschläge

Schloß	FH Einsteckschloß mit 9 mm Nuss nach DIN 18250
Bänder	V 0037 WF
Türdrücker	FH Kunststoffdrücker Schwarz, mit Kurzschild
Türschließer	Geze Obentürschließer mit Montageplatte
Bodendichtung	Absenkbare Bodendichtung

Prüfung Schallschutz

Prüfung Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand nach
DIN EN 140-3: 2005-3 und Bewertung der Messergebnisse nach DIN
EN ISO 717-1:2006-11

Kurzbericht Nr. 09/09 – A290 – K2

Prüfung Klima

Prüfung Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c
Prüfzeugnis Nr. 09/09-A308-Z1
Klassifizierung Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06