


Türtyp WK2-32-K2

(Klima, Schall, Einbruchhemmend)

Klassifizierungen

Klimaklasse	Prüfklima b Klasse 2 nach DIN EN 12219
Schallschutz	R _w = 32 dB (Prüfwert im Labor) Erf. R _{WR} = 27 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Einbruchhemmung	WK2

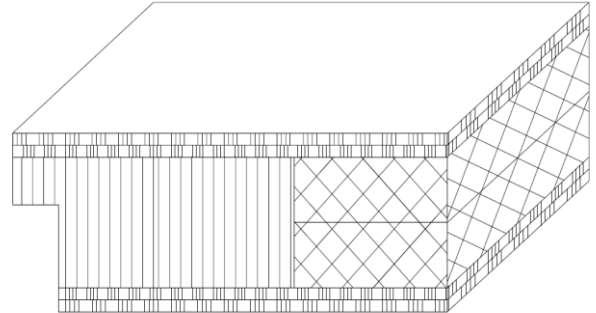

Türblatt

max. Türblattgröße	Klimaklasse	- 2110 x 985 mm
	Schallschutz	- 2110 x 1110 mm
	Einbruchhemmung	- 2485 x 1235 mm
Türblattdicke		ca. 45-mm
Deckplatten		beidseitig 2x 3-mm HDF-/Hartfaserplatten
Türfalz		DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm
Innenlage		2x 16,5-mm stranggepresste Vollspanplatte,
Stabilisator		aufrecht je Seite 2-fach Birke-Multiplex, 30 x 33 mm, innenliegend
Rahmenholz		aufrecht je Seite 1-fach Birke-Multiplex, 30 x 33 mm unten 2-fach Fichte, oben 1 fach Fichte, 38 x 33 mm
Türblattgewicht		ca. 33 kg/m ²

Klima, Schall und Einbruch

Dichtung	absenkbare Bodendichtung
Schloß	1-fach Verr. SAG 1 9401 DS, 235 x 20 x 6 mm größer 2110 mm 3-fach Verr. FUHR, Multisafe 855 WE Typ 8
Bänder	2x 3-tlg. Bänder V0037 WF S, vernickelt, eingebaut die Art/Anzahl der Bänder sind Maß- und Gewichtsabhängig

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b
Prüfzeugnis	Nr. 09/11-A403-Z1
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-03 entspricht einer Messung nach DIN 52210-03
Prüfbericht	011030.U9
Gutachten	020404.S31c

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung	Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2
Holzzarge	Prüfzeugnis – 08/12-A395-K1 Gutachten – 08/12-A395-G1
Prüfung	Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2
Stahlzarge	Prüfzeugnis – 08/12-A395-K1 Gutachten – 08/12-A395-K1