


Türtyp WK2-37-K2

(Klima, Schall, Einbruchhemmend)

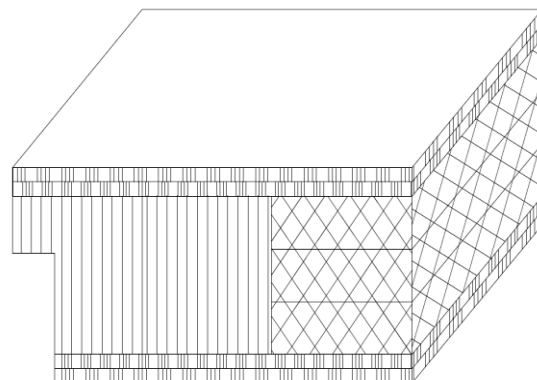

Klassifizierungen

Klimaklasse	Prüfklima b Klasse 2 nach DIN EN 12219
Schallschutz	Rw = 37 dB (Prüfwert im Labor) Erf. R_{WR} = 32 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Einbruchhemmung	WK2

Türblatt

max. Türblattgröße	Klimaklasse - 2110 x 985 mm Schallschutz - 2110 x 1110 mm Einbruchhemmung - 2485 x 1235 mm
Türblattdicke	ca. 45-mm
Deckplatten	beidseitig 2x 3-mm HDF-/Hartfaserplatten
Türfalz	DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm
Innenlage	3x 11-mm stranggepreßte Vollspanplatte
Stabilisator	aufrecht je Seite 2-fach Birke-Multiplex, 30 x 33 mm, innenliegend
Rahmenholz	aufrecht je Seite 1-fach Birke-Multiplex, 30 x 33 mm Unten 2-fach Fichte, oben 1-fach Fichte, 38 x 33 mm
Türblattgewicht	ca. 33 kg/m ²

Klima, Schall und Einbruch

Bodendichtung	Schall-Ex-Duo L 15/30
Schloß	1-fach Verr. SAG 1 9401 DS, 235 x 20 x 6 mm größer 2110 mm 3-fach Verr. FUHR, Multisafe 855 WE Typ 8
Bänder	2x 3-tlg. Bänder V0037 WF S, vernickelt, eingebaut die Art/Anzahl der Bänder sind Maß- und Gewichtsabhängig

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima b
Prüfzeugnis	Nr. 09/11-A403-Z1
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-03 entspricht einer Messung nach DIN 52210-03
Prüfbericht	011030.U11
Gutachten	020204.S32c

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung	Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2
Holzzarge	Prüfzeugnis – 08/12-A395-K1 Gutachten – 08/12A395-G1
Stahlzarge	Prüfzeugnis – 08/12-A395-K1 Gutachten – 08/12A395-G1