


Türtyp WK2-37-K3

(Klima, Schall, Einbruchhemmend)

Klassifizierungen

Klimaklasse	Prüfklima c Klasse 3 nach DIN EN 12219
Schallschutz	$R_w = 37$ dB (Prüfwert im Labor) Erf. $R_{wR} = 32$ dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Einbruchhemmung	WK2

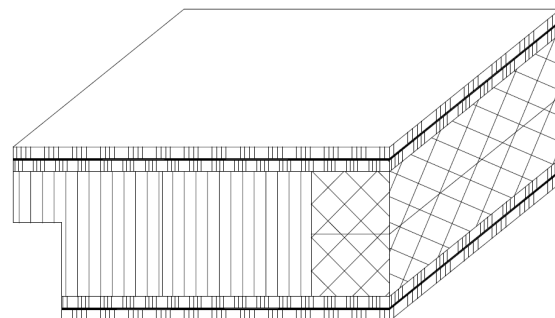

Türblatt

max. Türblattgröße	Klimaklasse	- 2110 x 985 mm
	Schallschutz	- 2110 x 1110 mm
	Einbruchhemmung	- 2485 x 1235 mm
Türblattdicke	ca. 46-mm	
Deckplatten	beidseitig 2x 3,0 mm HDF-/Hartfaserplatten mit 0,3 mm Alu-Einlage	
Türfalz	DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm	
Innenlage	2x 16,5 mm stranggepreßte Vollspanplatte	
Stabilisator	aufrecht je Seite 2-fach Birke-Multiplex, 30 x 33 mm, innenliegend	
Rahmenholz	aufrecht je Seite 1-fach Birke-Multiplex, 30 x 33 mm unten 2-fach Fichte, oben 1-fach Fichte, 38 x 33 mm	
Türblattgewicht	ca. 34 kg/m ²	

Klima, Schall und Einbruch

Bodendichtung	Schall-Ex-Duo L15/30
Schloß	1-fach Verr. SAG 1 9401 DS, 235 x 20 x 6 mm größer 2110 mm 3-fach Verr. FUHR, Multisafe 855 WE Typ 8
Bänder	2x 3-tlg. Bänder V0037 WF S, vernickelt, eingebaut die Art/Anzahl der Bänder sind Maß- und Gewichtsabhängig

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c
Prüfzeugnis	Nr. 09/11-A403-Z2
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-03 entspricht einer Messung nach DIN 52210-03
Prüfbericht	011030.U9
Gutachten	020402.S32c

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung	Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2	
Holzzarge	Prüfzeugnis	– 08/12-A395-K1
	Gutachten	– 08/12-A395-G1
Stahlzarge	Prüfzeugnis	– 08/12-A395-K1
	Gutachten	– 08/12-A395-G1