


Türtyp WK2-42-K3

(Klima, Schall, Einbruchhemmend)

Klassifizierungen

Klimaklasse	Prüfklima c Klasse 3 nach DIN EN 12219
Schallschutz	$R_w = 42$ dB (Prüfwert im Labor) Erf. $R_{wR} = 37$ dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)
Einbruchhemmung	WK2

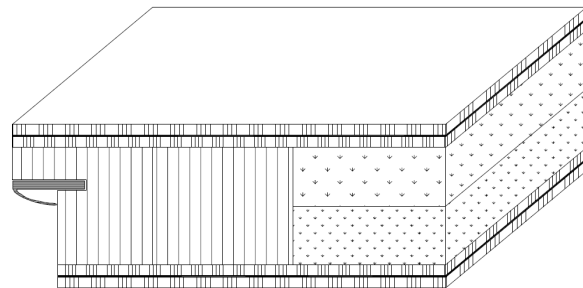

Türblatt

max. Türblattgröße	Klimaklasse - 2110 x 985 mm Schallschutz - 2110 x 1110 mm Einbruchhemmung - 2485 x 1235 mm
Türblattdicke	ca. 46-mm
Deckplatten	beidseitig 2x 3-mm HDF-/Hartfaserplatten mit 0,3 mm Alu-Einlage
Türfalz	DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm
Innenlage	2-fach spezial Schallschutzeinlage
Stabilisator	aufrecht je Seite 1-fach Birke-Multiplex, 45 x 33 mm, innenliegend
Rahmenholz	aufrecht je Seite 1-fach Birke-Multiplex, 45 x 33 mm unten 2-fach Fichte, oben 1-fach Fichte, 38 x 33 mm
Türblattgewicht	ca. 40 kg/m ²

Klima, Schall und Einbruch

Dichtung	Schall-Ex-Duo L15/30 Lippendichtung im Überschlag des Türblattes
Schloß	1-fach Verr. SAG 1 9401 DS, 235 x 20 x 6 mm größer 2110 mm 3-fach Verr. FUHR, Multisafe 855 WE Typ 8
Bänder	2x 3-tlg. Bänder V0037 WF S, vernickelt, eingebaut die Art/Anzahl der Bänder sind Maß- und Gewichtsabhängig

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c
Prüfzeugnis	Nr. 09/11-A403-Z2
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-03 entspricht einer Messung nach DIN 52210-03
Prüfbericht	011030.U7
Gutachten	020402.S33c

Prüfung Einbruchhemmung

Prüfung	Einbruchhemmende Prüfung nach DIN EN V ENV 1627 – WK2
Holzzarge	Prüfzeugnis – 08/12-A395-K1 Gutachten – 08/12-A395-G1
Stahlzarge	Prüfzeugnis – 08/12-A395-K1 Gutachten – 08/12-A395-G1